
ВС-OS-22 00 000

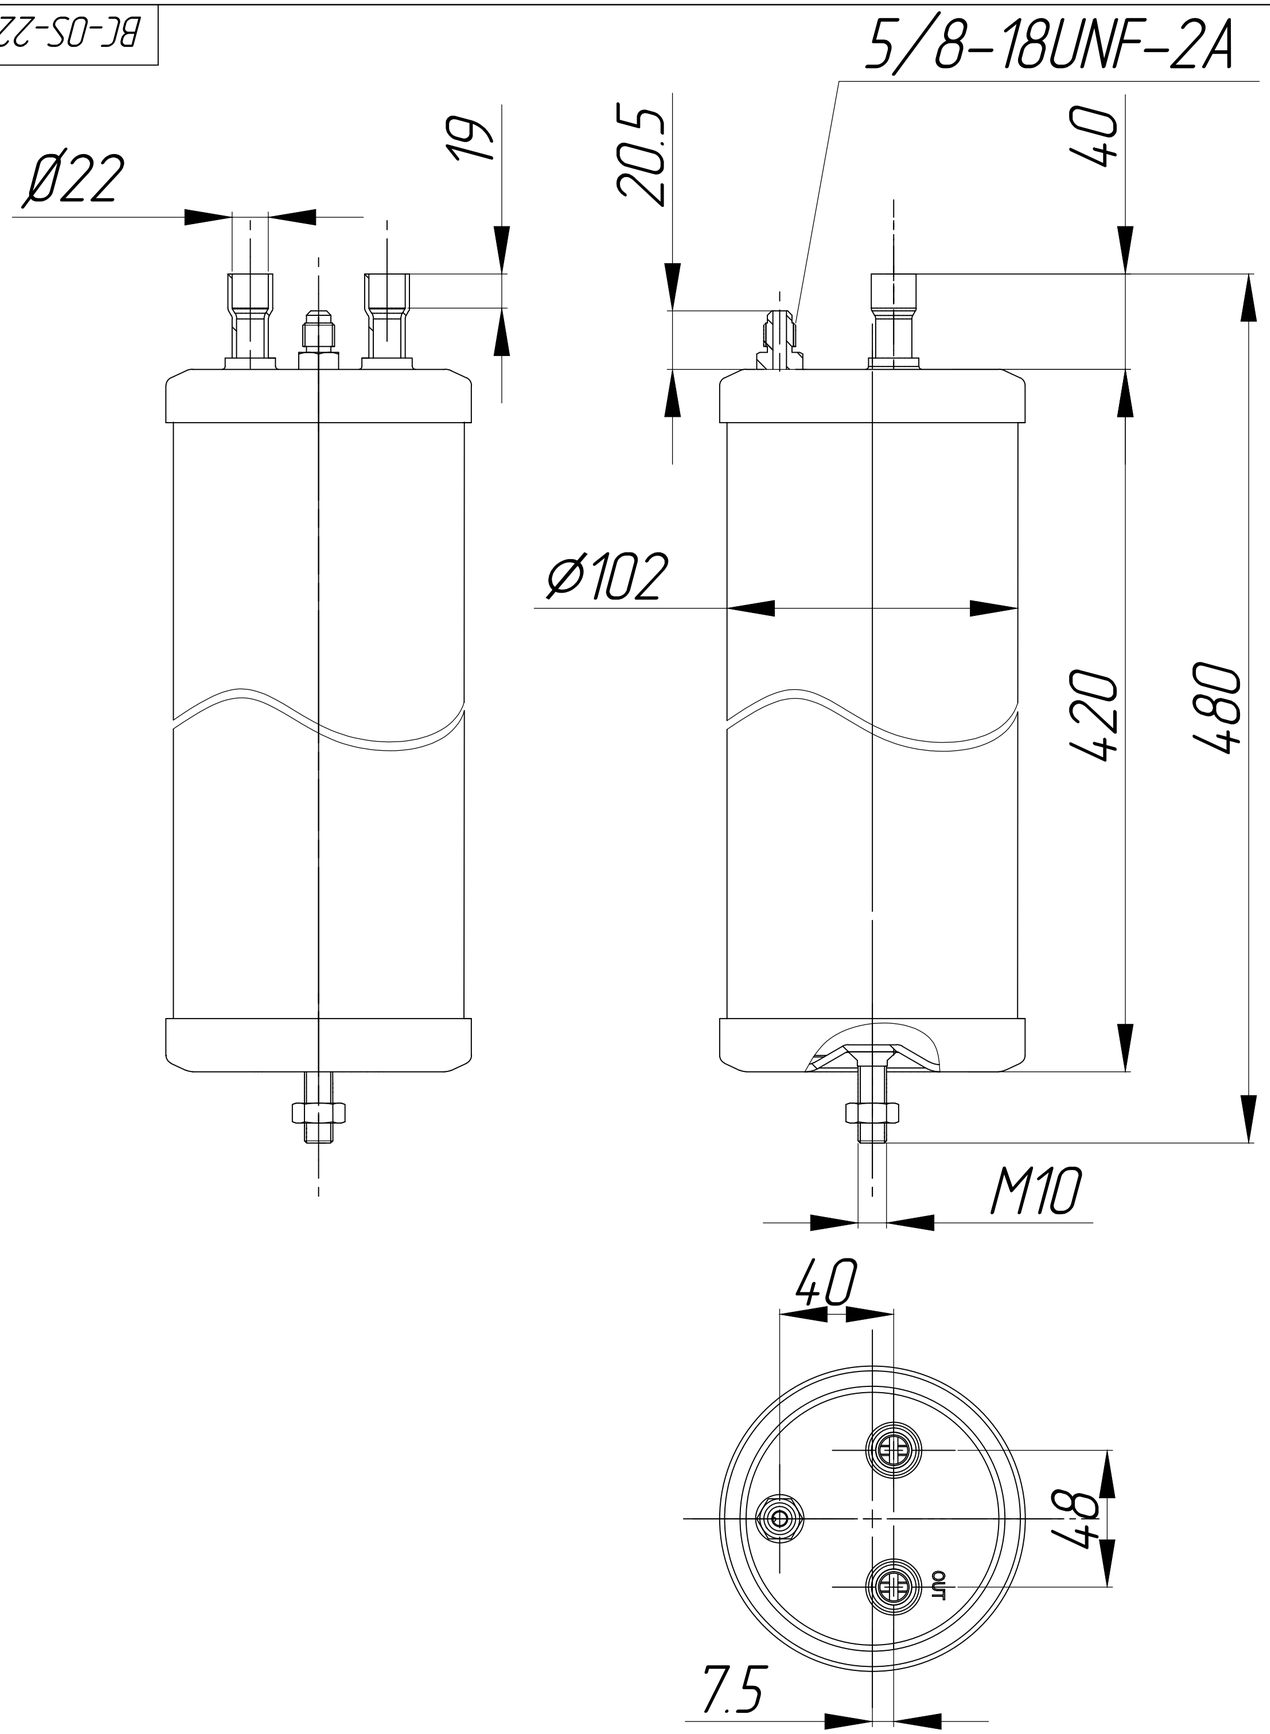

Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг/кв.см)	2,8(28)
2. Расчетное давление	МПа (кг/кв.см)	2,8(28)
3. Пробное давление	МПа (кг/кв.см)	3,5(3,5)
4. Расчетная температура стенки	С	+120
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением	С	-10
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76)		IV малоопасный
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94)		3
8. Срок службы лет, не менее		10
9. Внутренний объем, л		3,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме местообозначенных особо.
2. В сварных соединениях не допускается:
2.1. Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины выявленые при микроисследовании;
2.2. Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
2.3. Непровары расположенные в сечении сварного соединения;
2.4. Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскапии;
2.5. Наплывы, прожоги и не запланированные кратеры.
3. На повехности деталей не допускается брызги металла от сварки.
4. При сборке заусенцы удалить, острые кромки затупить.
5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
6. Маслоотделитель испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 3,5 МПа (35 кг/кв м) в течении 5 минут. падение давления и деформация сосуда не допускаются.
7. Покрытие порошковое цвет черный RAL 9005
8. * Размеры для справок.

					ВС-OS-22 00 000СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Маслоотделитель ВС-OS-22	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.						
Пров.						Лист / Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.					ТМ Бикул	
Утв.						

Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв.
Подп. и дата
Инв. № подл.